

UYGUNLUK SERTİFİKASI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Asansör Kat Kapılarının Yangına Dayanımı

Fire resistance of lift landing doors

No: LDsqV01-0113-0100-26

**GLLİFT ELEVATÖR MAKİNA SANAYİ
VE TİC. LTD. ŞTİ.**

FEVZİÇAKMAK MAH. 10753. SK. NO: 6 KARATAY, KONYA

Ürün Tanımı : Yangına Dayanıklı 2 Panel Teleskobik Açılan Otomatik Asansör Kat Kapısı.

Product Description : *Fire Resistant 2 Panel Side Opening Lift Landing Door.*

Ürün Tipi : GLLİFT-F 2PT L/R (1000 x 2000) mm (genişlik x yükseklik)

Product Type : GLLİFT-F 2PT L/R (1000 x 2000) mm (width x height)

Sertifikanın Dayanağı : 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, EN 81-58:2003

Basis of the certificate : 2014/33/EU Lift Directive, EN 81-58:2003

SINIFLANDIRMA : E 120

CLASSIFICATION : E 120

Test Raporu : EFECTİS ERA AVRASYA RFTR18188

Test Report : EFECTİS ERA AVRASYA RFTR18188

Değerlendirme : Yukarıda özellikleri verilen yangına dayanıklı asansör kat kapıları belirtilmiş olan yangına dayanım sınıfı doğrultusunda 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek I bölüm 4.2 ve EN 81-58:2003 standardı şartlarını karşılamaktadır.


Sınıflandırma sonuçları, yukarıda tipi belirtilmiş olan kat kapısının yapı ayrıntıları değiştirilmediği sürece genişlikte $\pm$ % 30 aralığında, yükseklikte + % 15 aralığında üretilen kapılara uygulanabilir.

Fire resistant 2 panel side opening lift landing door meets the requirements of Annex I clause 4.2 of the Lift Directive, and EN 81-58:2003, in particular for the classification indicated above.

Classification results are considered to be applicable to doors within the tolerance of $\pm$ % 30 width and + % 15 height from dimensions stated above, if all other constructional details being the same from those of type.

Mustafa GÖRMÜŞ

Genel Müdür

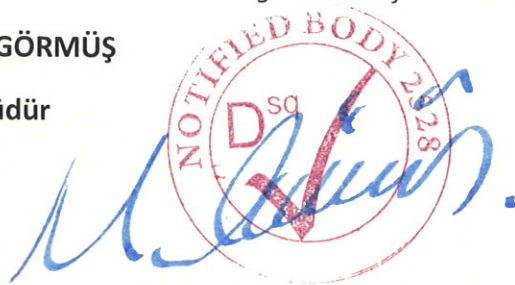

Yayın Tarihi/Issue Date : 13 Ocak 2026 / January 13, 2026

Geçerlilik Tarihi/Valid Date : 12 Ocak 2029 / January 12, 2029